

透科自动化



RX












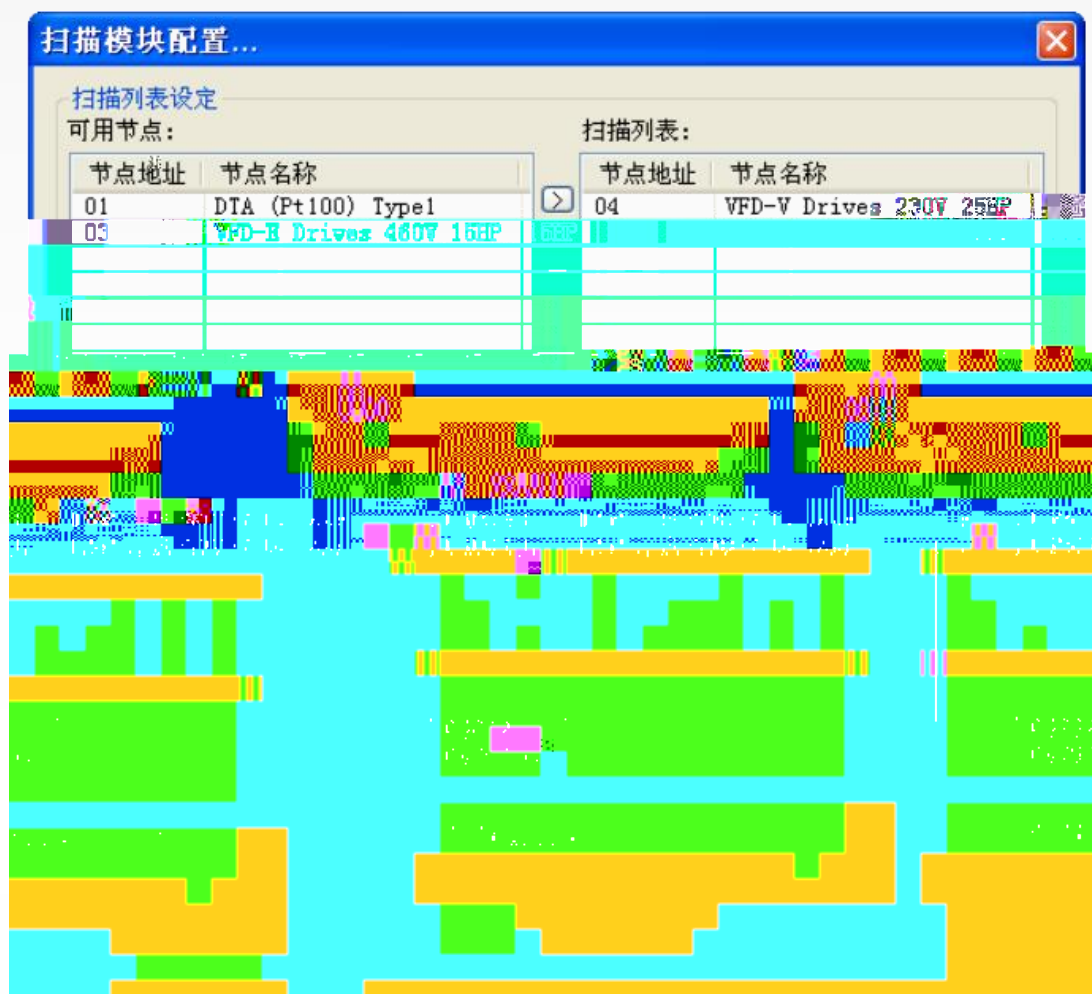

节点配置...

节点地址: 3 名称: Unknown Device

节点信息

厂商代码: 12345

设备类型:	2123
产品代码:	3234
主要版本:	1
次要版本:	0

关键参数设置

厂商代码

设备类型

产品代码

主要版本

次要版本

轮询 (Polled)

输入长度: 2 字节

输出长度: 2 字节

COS/CC 设定

COS CC


输入长度: 0 字节

输出长度: 0 字节

Heartbeat: 250 毫秒

ACK 超时: 16 毫秒

限制时间: 1 毫秒

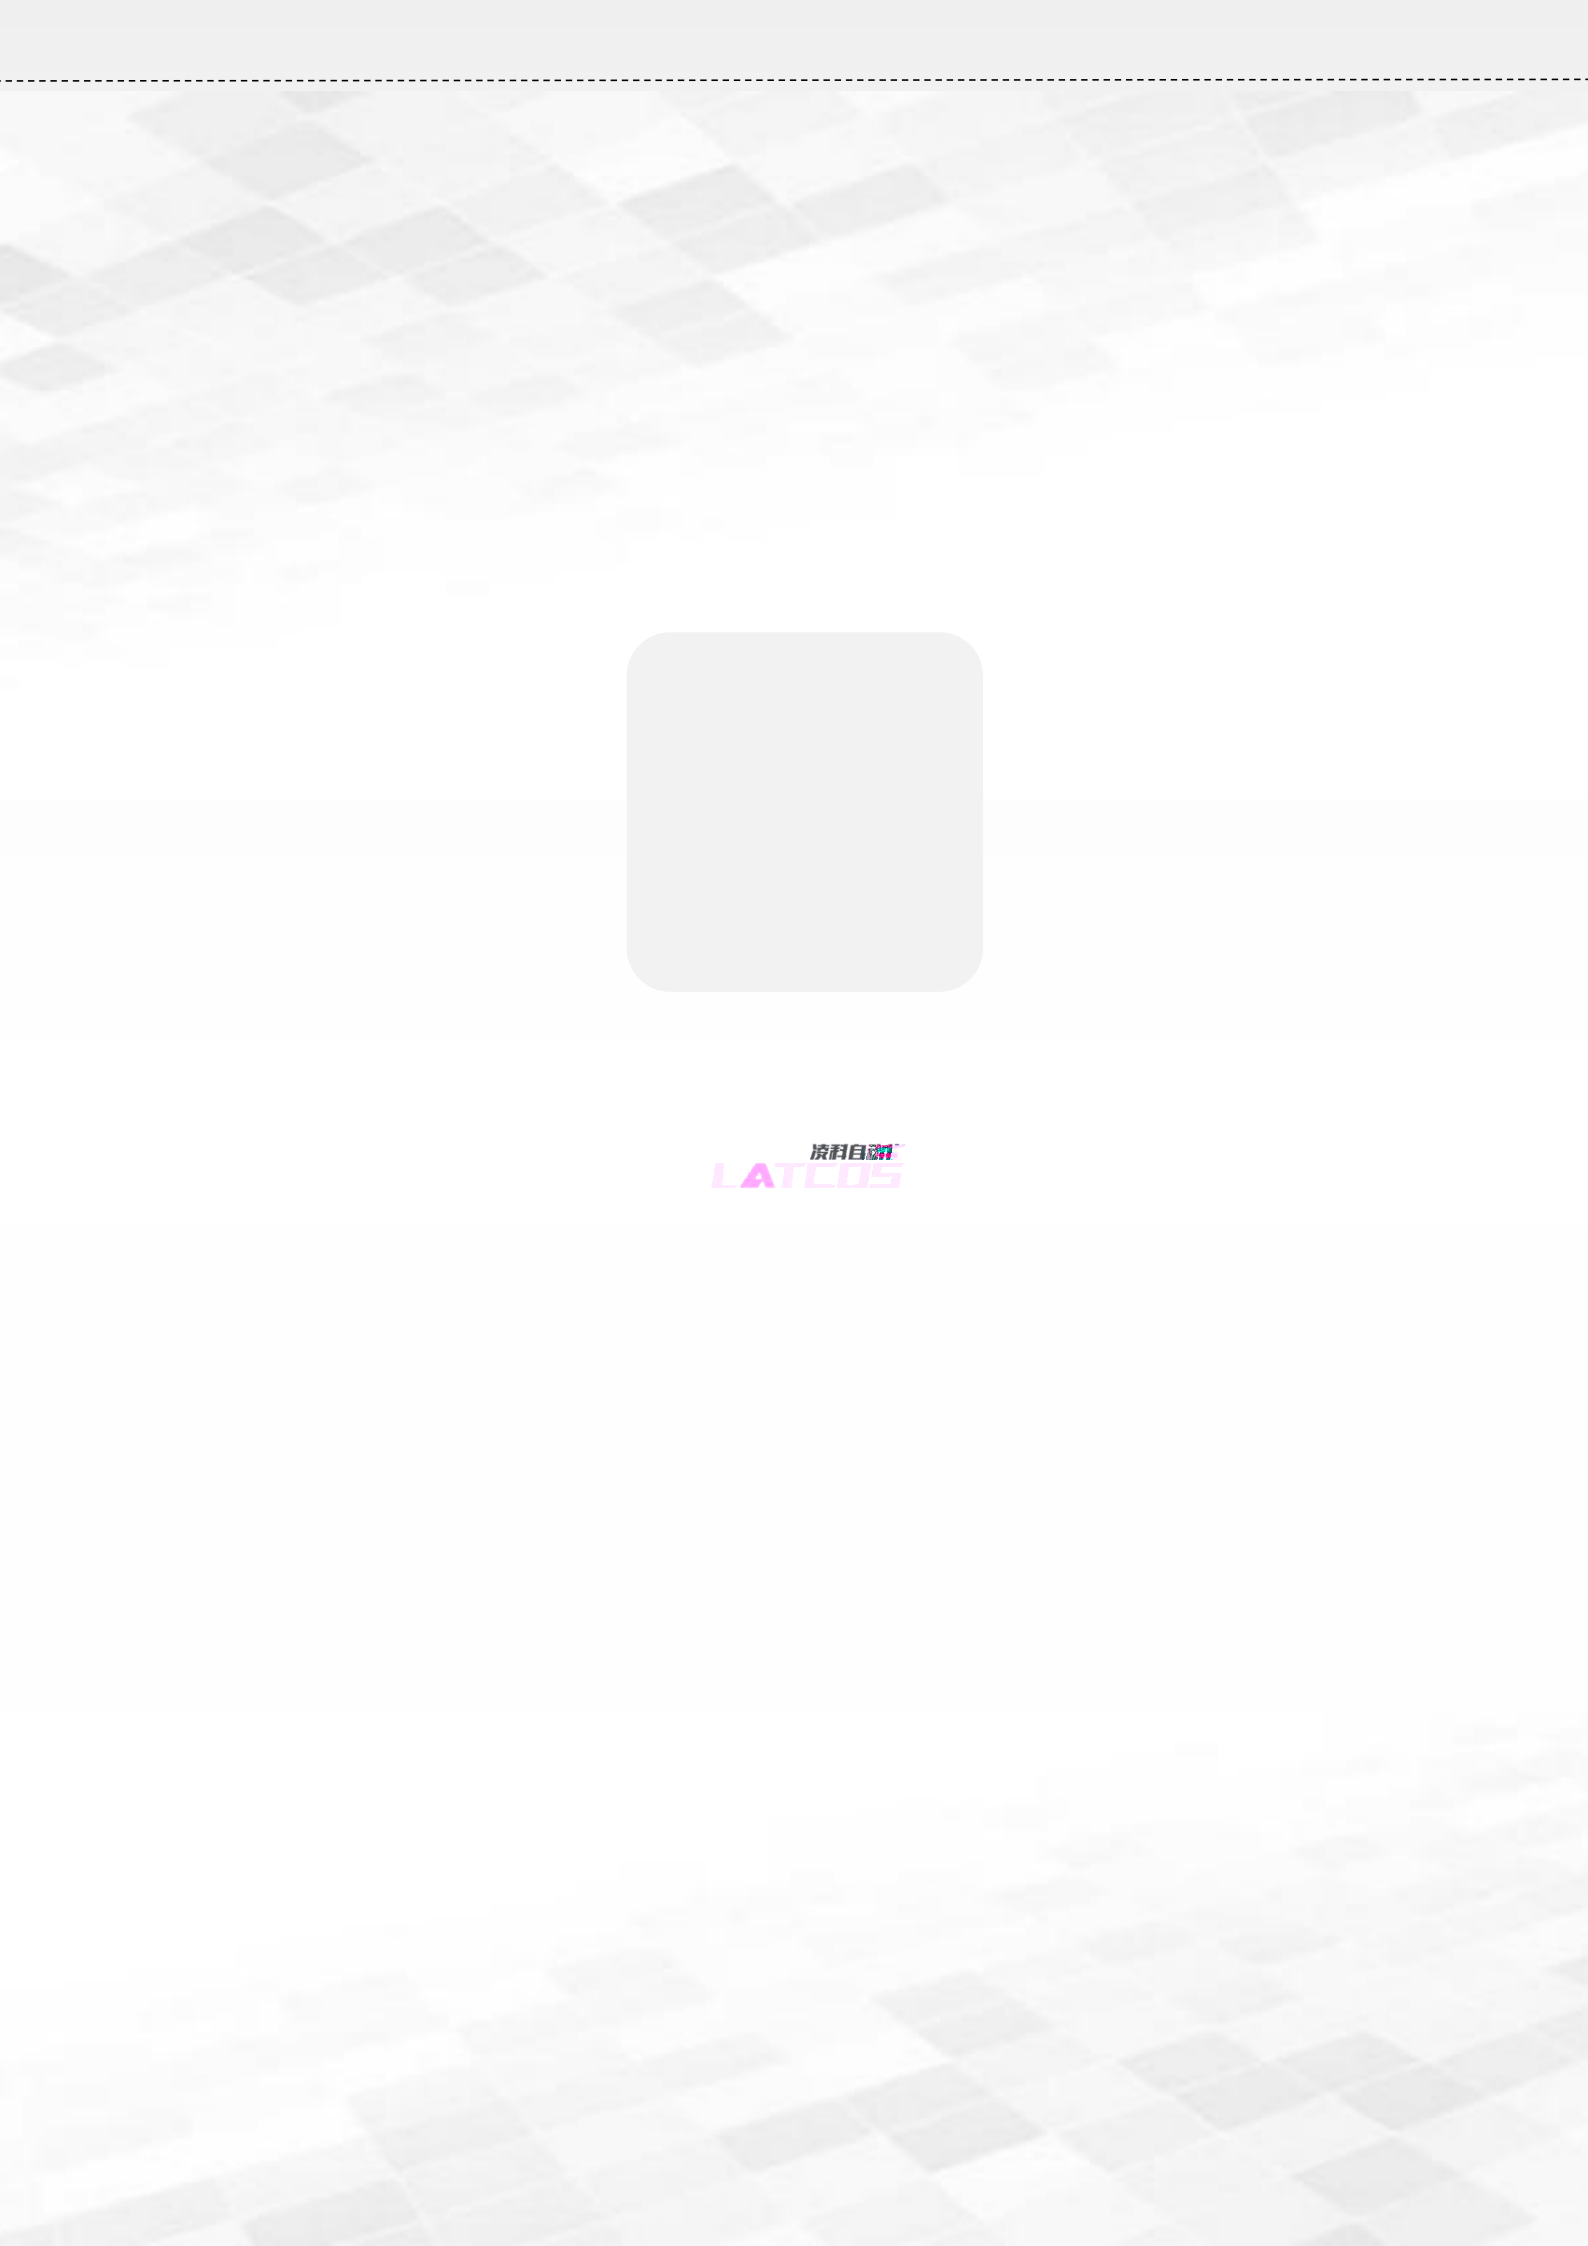

读科自测
LATLUS