
透科自动化



-CE

L

LC





1.

2.

.

4.

4.1

4.2

新建 ×

系列(S):	LCPU	▼
机型(T):	L06/L06-P	▼
工程类型(P):	简单工程	▼
<input type="checkbox"/> 使用标签(L)		
程序语言(G):	梯形图	▼

确定 取消


CC-Link IEF Basic设置





使用CC-Link IEF Basic

1, 打钩

网络配置设置

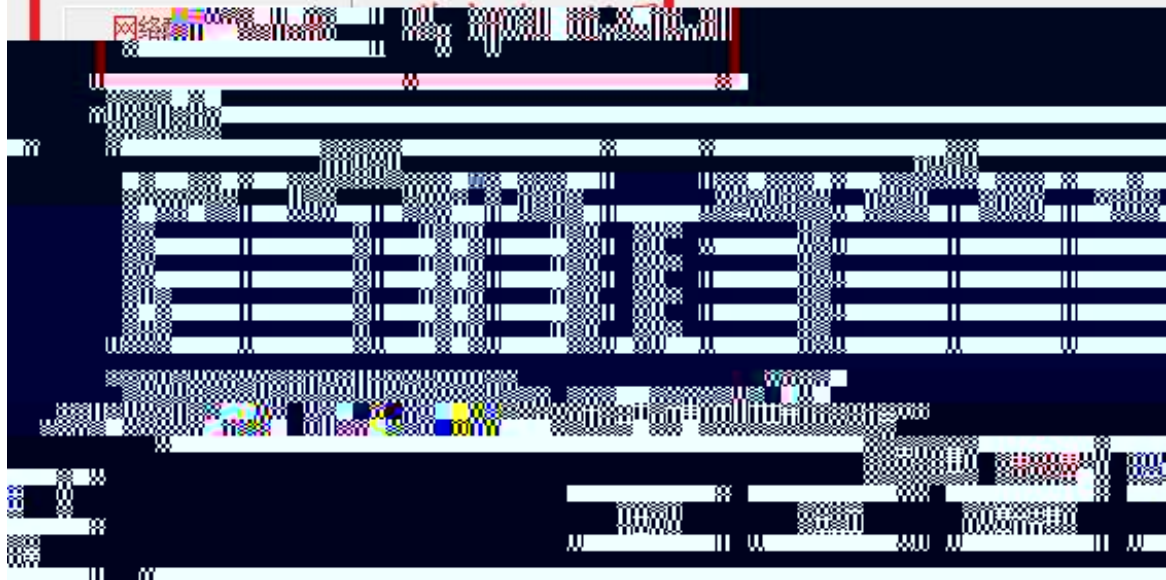

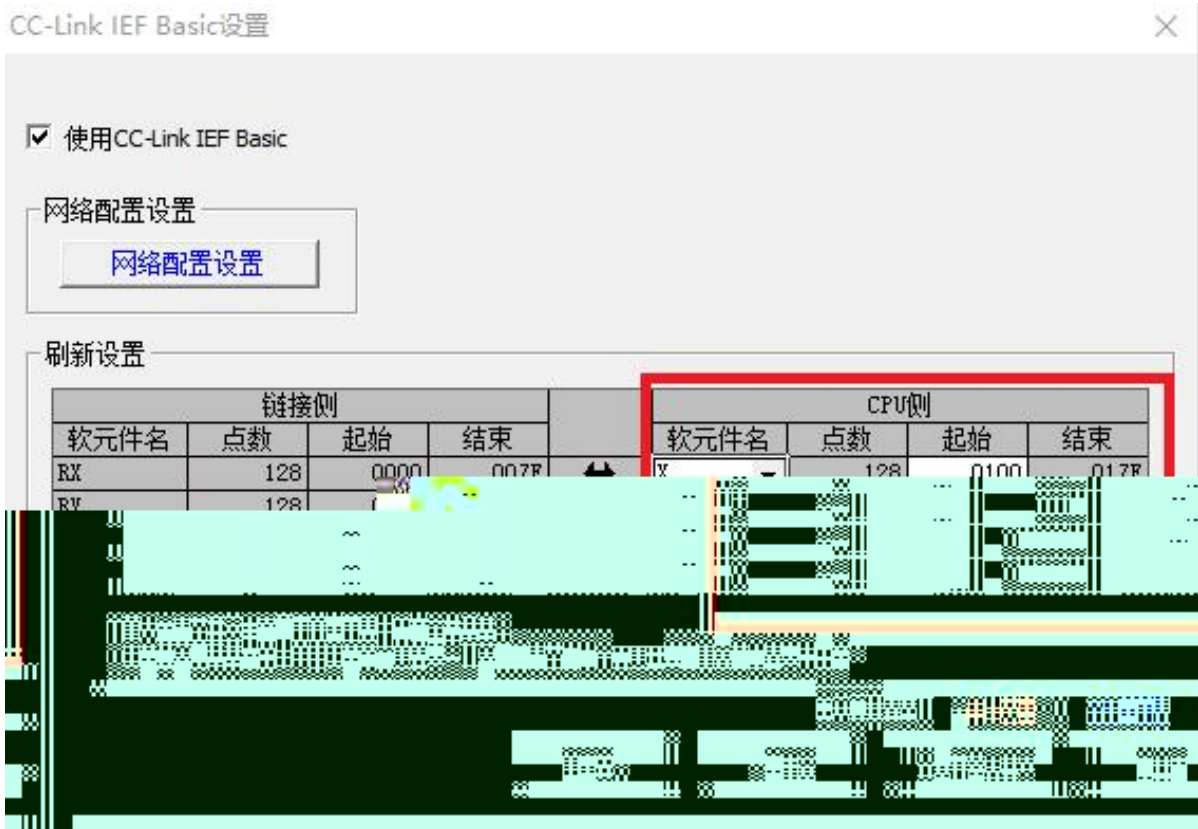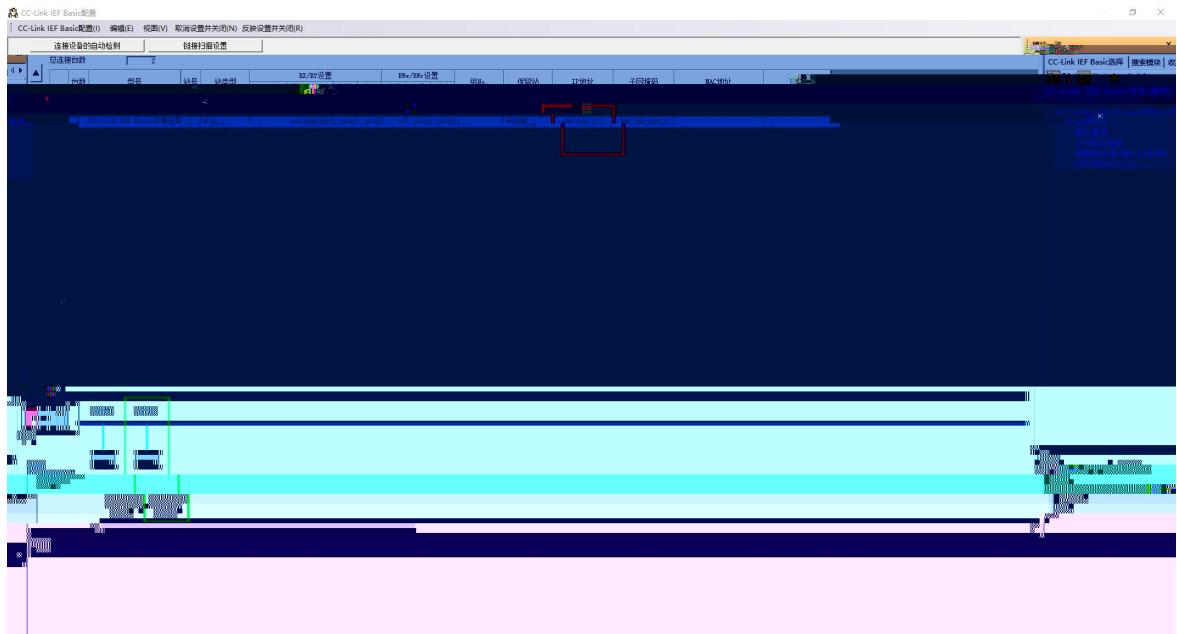

PLC名设置	PLC系统设置	PLC文件设置	PLC RAS设置	引导文件设置	程序设置	SFC设置	软元件设置
I/O分配设置	内置以太网端口设置		内置I/O功能设置		适配器串行设置		

IP地址设置		打开设置	<input type="checkbox"/> 在以太网配置窗口中设置打开设置
输入格式	16进制数		
IP地址	192 168 3 39	FTP设置	
子网掩码类型	255 255 255 0	FTP客户端设置	
默认路由器IP地址	192 168 3 1	电子邮件设置	
通信数据代码设置		DNS设置	
<input checked="" type="radio"/> 二进制码通信		时间设置	
<input type="radio"/> ASCII码通信		CC-Link IEF Basic设置	
<input type="checkbox"/> 允许RUN中写入(FTP与MC协议)			
<input type="checkbox"/> 禁止与MELSOFT直接连接			
<input type="checkbox"/> 不响应网络上的以太网内置型CPU的搜索			
简单CPU通信设置		IP数据包中继设置	
简单CPU通信设置		IP数据包中继设置	
必要时设置(默认 / 有更改)			

显示画面打印...	显示画面预览	X/Y分配确认	默认	检查	设置结束	取消
-----------	--------	---------	----	----	------	----

